


ZAWÓR KULOWY | BALL VALVES | ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

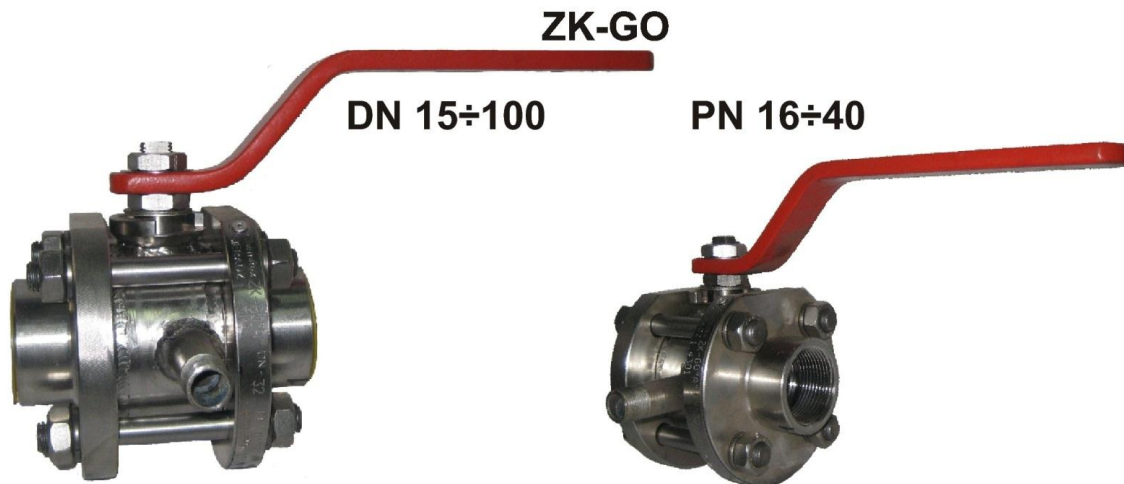

Charakterystyka / Characteristic / Характеристика

- **przyłącze / connection / тип присоединения :**
gwint Rp/ thread / резьбовое
- **z płaszczem grzewczym / with heating jacket on the body / с обогревом корпуса:**
wersja "A" podłączenie ogrzewania gwintowane / version "A" to connect the heating threaded / версия «А» с резьбовым присоединением обогрева
- wersja "B" podłączenie ogrzewania kołnierzowe / version "B" to connect the heating flanged / версия «В» с фланцевым присоединением обогрева**
- **kula pływająca/ floating ball / Кран в плавающем шаром**
- **pełen przelot / full bore / Полнопроходный**
- **zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 7 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK / According to the graph "presuer tempeprature" from page 7 in catalogue for ball's sealed with PTFE and PEEK / Диапазон рабочих температур, согласно графику «Температура-Давление», представленному рисунку на странице 7, для уплотнений PTFE и PEEK**
- **możliwy demontaż korpusu na instalacji / possible dismantling of the plant body / Возможность демонтажа крана и ремонта в условиях предприятия**

Zastosowanie / Application / Применение


pozwała na rozpuszczenie zastygniętego medium lub uniemożliwia zastygnięcie / allows the dissolution of solidified medium or prevent freeze / Защита от разложения застывшей рабочей среды или
ogrzewanie opcjonalne: para wodna, olej, powietrze / heating optional: water vapor, oil, air / Дополнительный обогрев: водяной пар, масло, воздух

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta / Additional equipment on request / Дополнительное оборудование по запросу :

- **z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym / with electric actuator or pneumatic / с электрическим или пневматическим приводом,**
- **z przekładnią mechaniczną / with mechanical transmission / механическим приводом (редуктором),**
- **z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" / with limit switches / с концевыми выключателями и сигнализаторами положения «открыт/закрыт» ,**
- **z zaworem spustowym / with drain valve / со спускным краном,**
- **z możliwością blokady rękojeści /lockable handle / Блокировка рукоятки,**
- **z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu / with the possibility of changing the body length / с возможностью изменения строительной длины крана во время монтажа,**
- **w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym / "fire-safe" ball valves / Огнестойкие шаровые краны ,**
- **w wykonaniu antyelektrostatycznym / antistatic protection as an option / С защитой от возникающего статического разряда,**

TYP / TYPE / ТИП ZK-GO

DN 15÷100

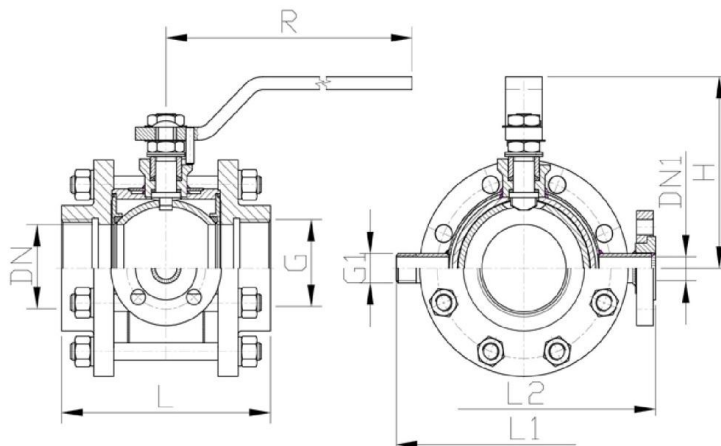

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli/

Maximum working pressure specified in Table / Максимальное рабочее давление указанное в таблице

DN	PN	wymiar dimensions размеры							
		DN1/PN	L	L1	L2	G1	G	R	H
15	16-40	15/40	85	150	154	R3/8	Rp1/2	125	100
20	16-40	15/40	95	152	156	R3/8	Rp3/4	130	110
25	16-40	15/40	105	160	164	R3/8	Rp1	200	130
32	16-40	15/40	120	170	174	R3/8	Rp1 1/4	200	130
40	16-40	15/40	130	190	194	R3/8	Rp1 1/2	220	110
50	16-40	15/40	150	212	216	R3/8	Rp2	220	120
65	16-40	20/40	185	240	244	R3/4	Rp2 1/2	280	160
80	16-40	20/40	205	246	250	R3/4	Rp3	280	170
100	16-40	20/40	240	296	300	R3/4	Rp4	400	190

Uwagi / Remarks / Комментарии:

- gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zamówienia / threads made according to standard ISO 7-1, PN/M-02030 or as ordered / Резьба в соответствии со стандартом ISO 7-1, PN/M-02030, либо согласно требованиям заказчика,
- wymagania dot. kurków kulowych wg / requirements for ball valves according to / Требования для шаровых клапанов : PN-EN 1983,
- badania armatury wg / pressure tests according to/ Испытания клапанов : PN-EN 12266-1,
- klasa szczelności / rate of tightness / Класс герметичности
elastyczna uszczelka kuli / flexible seal ball / Мягкое уплотнение: **A**,
uszczelnienie metal/metal / sealing of steel / steel / Уплотнение металл по металлу : **B**,
- długość zabudowy wg / body length according to / Строительная длина крана соответствует требованиям : PN-EN 558,
- świadectwo odbioru wg / Inspection Certificate according to / Сертификат испытаний согласно требованиям и нормам : PN-EN 10204,
- na życzenie klienta deklaracja zgodności wg / Customer on request the declaration of conformity according to / По требованию заказчика предоставляется сертификат соответствия : PN-ISO 17050-1.

Certyfikacja Systemu Zarządzania:



Certyfikacja wyrobów:

