


ZAWÓR KULOWY | BALL VALVES | ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

ZKT-Ga

DN 6÷50

PN_{max} 63

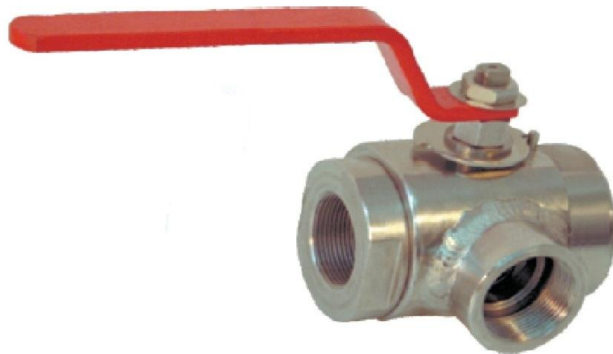

Charakterystyka / Characteristic / Характеристика

- **przyłącze / connection / тип присоединения :**
gwint / thread / резьбовое
- **zawór kulowy trój drogowy / three-way ball valves /**
Трехсоставная конструкция корпуса
- **kula pływająca / floating ball / Кран в плавающим шаром**
- **pełen przelot / full bore / Полнопроходный**
- **zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 7 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK /**
According to the graph "presuer temeprature" from page 7 in catalogue for ball's sealed with PTFE and PEEK / Диапазон рабочих температур, согласно графику «Температура-Давление», представленному рисунку на странице 7, для уплотнений PTFE и PEEK
- **zawór kulowy rozbieralny po wymontowaniu z instalacji / demountable ball valve - after removal from the installation /**
Возможность разборки крана, после демонтажа из трубопровода
- **podłączenie ciśnienia do przyłącza prostopadłego do osi wzdluznej zaworu /**
pressure connection to the connection perpendicular to the longitudinal axis of the valve / Давление на тип присоединения присоединении перпендикулярно продольной оси крана

Zastosowanie / Application / Применение

powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne /
air, liquids, gases, chemicals / воздух, жидкость, газ, химические вещества

kula "L" rozdzielnie przeplywu w prawo lub lewo / ball "L" - the separation of the flow to the right or left /
L-порт - разделение потока рабочей среды на правый или левый

Kula „T” rozdzielnie przeplywu w prawo, lewo lub jednocześnie w obu kierunkach / ball "T" - the separation of flow in the right, left or in both directions /
T-порт - разделение потока справа, слева или в обоих направлениях


Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta / Additional equipment on request /

Дополнительное оборудование по запросу :

- **z silownikiem elektrycznym lub pneumatycznym / with electric actuator or pneumatic /**
с электрическим или пневматическим приводом,
- **z przekładnią mechaniczną / with mechanical transmission /**
механическим приводом (редуктором),
- **z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty-zamknięty" / with limit switches /**
с концевыми выключателями и сигнализаторами положения «открыт/закрыт» ,
- **z zaworem spustowym / with drain valve /**
со спускным краном,
- **z możliwością blokady rękojeści /lockable handle /**
Блокировка рукоятки,
- **z możliwością zmiany długości zabudowy zaworu / with the possibility of changing the body length /**
с возможностью изменения строительной длины крана во время монтажа,
- **w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwogniowym / "fire-safe" ball valves /**
Огнестойкие шаровые краны ,
- **w wykonaniu antyelektrostatycznym / antistatic protection as an option /**
С защитой от возникающего статического разряда,

TYP / TYPE / ТИП ZKT-Ga

DN 6÷50

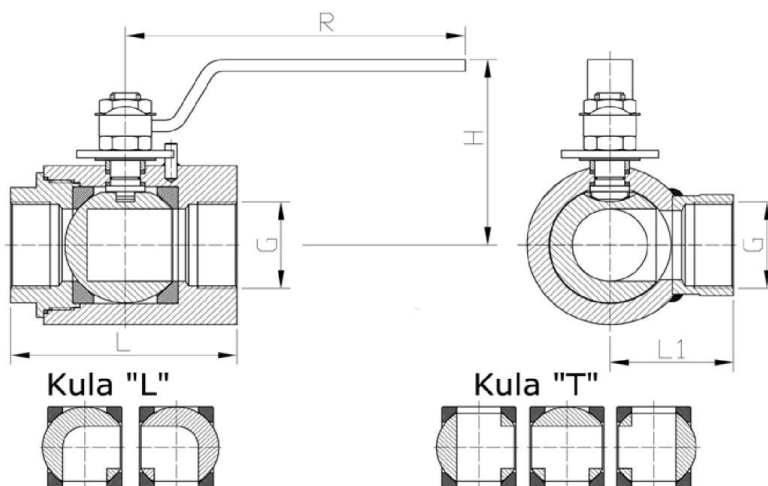

Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli/

Maximum working pressure specified in Table / Максимальное рабочее давление указанное в таблице

długość zabudowy body length длина корпуса				wymiar dimensions размеры			waga weight вес
DN	PN	L	L1	R	H	G	
6	63	52,5	26	120	40	Rp1/4	~ 0,4
10	63	55,5	26	120	40	Rp3/8	~ 0,4
15	63	65,5	37	130	47	Rp1/2	~ 0,7
20	63	83	48	130	63	Rp3/4	~ 1,7
25	63	99	59	150	66	Rp1	~ 2,0
32	40	110	66	220	110	Rp11/4	~ 4,0
40	40	130	70	225	120	Rp11/2	~ 4,5
50	40	150	82	225	130	Rp2	~ 7,0

Uwagi / Remarks / Комментарии:

- **gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zamówienia / threads made according to standard ISO 7-1, PN/M-02030 or as ordered / Резьба в соответствии со стандартом ISO 7-1, PN/M-02030, либо согласно требованиям заказчика,**
- **wymagania dot. kurków kulowych wg / requirements for ball valves according to / Требования для шаровых клапанов : PN-EN 1983,**
- **badania armatury wg / pressure tests according to/ Испытания клапанов : PN-EN 12266-1,**
- **klasa szczelności / rate of tightness / Класс герметичности :A,**
- **długość zabudowy wg / body length according to / Строительная длина крана соответствует требованиям : PN-EN 558,**
- **świadectwo odbioru wg / Inspection Certificate according to / Сертификат испытаний согласно требованиям и нормам : PN-EN 10204,**
- **na życzenie klienta deklaracja zgodności wg / Customer on request the declaration of conformity according to / По требованию заказчика предоставляется сертификат соответствия : PN-ISO 17050-1.**

Certyfikacja
Systemu Zarządzania:



Certyfikacja wyrobów:

