

ZAWÓR KULOWY | BALL VALVES | ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

ZKT-KO

DN 32÷100

PN 16÷40

Charakterystyka / Characteristic / Характеристика

- **przyłącze / connection / тип присоединения :**
kołnierzowe / flanged / фланцевое
- **zawór kulowy trój drogowy / three-way ball valves**
/ Трехсоставная конструкция корпуса
- **z płaszczem grzewczym / with heating jacket on the**
body / С обогревом корпуса:
 - wersja "A" podłączenie ogrzewania gwintowane**
/ version "A" to connect the heating threaded /
версия «А» с резьбовым присоединением
обогрева
 - wersja "B" podłączenie ogrzewania kołnierzowe**
/ version "B" to connect the heating flanged /
версия «В» с фланцевым присоединением
обогрева
- **kula pływająca / floating ball / Кран в плавающем**
шаром
- **pelen przelot /full bore / Полнопроходный**
- **zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie**
7 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK /
According to the graph "presuer temeprature" from
page 7 in catalogue for ball's sealed with PTFE and
PEEK / Диапазон рабочих температур, согласно
графику «Температура-Давление»,
представленному рисунку на странице 7, для
уплотнений PTFE и PEEK
- **podłączenie ciśnienia do kołnierza prostopadłego**
do osi wzdłużnej zaworu / pressure connection to
the flange perpendicular to the longitudinal axis of the
valve / Давление на фланцевом присоединении
перпендикулярно продольной оси крана

Zastosowanie / Application / Применение


pozwala na rozpuszczenie zastygniętego
medium lub uniemożliwia zastygnięcie / allows
the dissolution of solidified medium or prevent freeze /
Защита от разложения застывшей рабочей среды
или
kula "L" rozdzielanie przepływu w prawo lub
lewo / ball "L" - the separation of the flow to the right
or left / L-порт - разделение потока рабочей среды
на правый или левый
Kula „T” rozdzielanie przepływu w prawo, lewo
lub jednocześnie w obu kierunkach / ball "T" - the
separation of flow in the right, left or in both directions /
T-порт - разделение потока справа, слева или в
обоих направлениях

Wypożyczenie dodatkowe na życzenie klienta / Additional equipment on request / Дополнительное оборудование по запросу :

- **z silownikiem elektrycznym lub**
pneumatycznym / with electric actuator or
pneumatic / с электрическим или пневматическим
приводом,
- **z przekładnią mechaniczną / with mechanical**
transmission / механическим приводом
(редуктором),
- **z krańcówkami sygnalizującymi położenie**
"otwarty-zamknięty" / with limit switches / с
концевыми выключателями и
сигнализаторами положения «открыт/закрыт» ,
- **z zaworem spustowym / with drain valve / со**
спускным краном,
- **z możliwością blokady rękojeści /lockable**
handle / Блокировка рукоятки,
- **z możliwością zmiany długości zabudowy**
zaworu / with the possibility of changing the body
length / с возможностью изменения строительной
длины крана во время монтажа,
- **w wykonaniu z zabezpieczeniem**
przeciwogniowym / "fire-safe" ball valves /
Огнестойкие шаровые краны ,
- **w wykonaniu antyelektrostatycznym / antistatic**
protection as an option / С защитой от возникающего
статического разряда,

TYP / TYPE / ТИП **ZKT-KO**

DN 32÷100

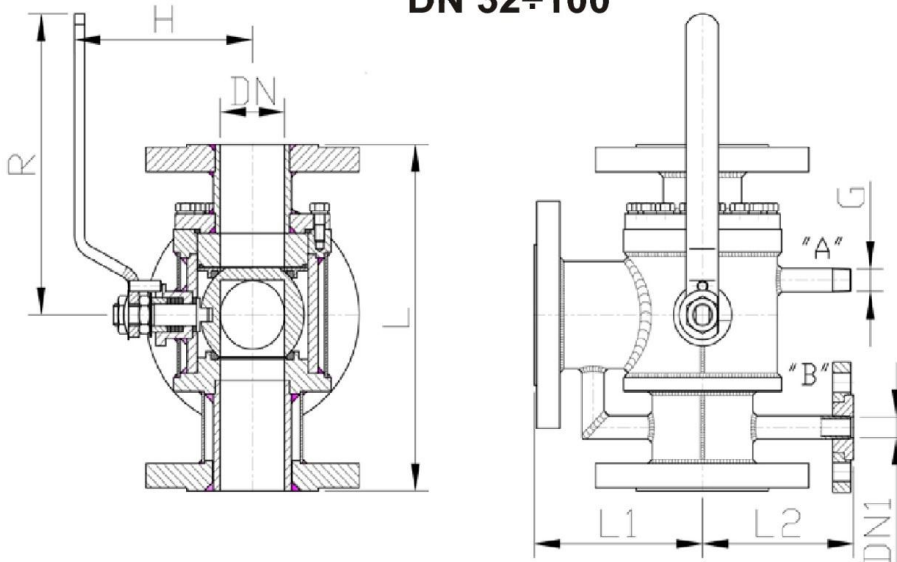


Maksymalne ciśnienie pracy wg tabeli/
Maximum working pressure specified in Table / Максимальное рабочее давление указанное в таблице

DN	PN	wymiary dimensions размеры						
		DN1/PN	L	L1	L2	G	R	H
32	16-40	15/16	220	115	102	R3/8	220	122
40	16-40	15/16	232	122	108	R3/8	220	130
50	16-40	15/16	252	130	117	R3/8	220	138
65	16-40	20/40	295	1600	138	R3/8	450	279
80	16-40	20/40	310	170	153	R3/8	450	288
100	16-40	20/40	386	195	169	R1	387	260

Uwagi / Remarks / Комментарии:

- kołnierze zaworów wykonane wg standardu **PN-EN 1092-1**, na życzenie wykonanie zgodne z **ANSI, DIN** lub wg indywidualnych potrzeb / flanges made according to standard PN-EN 1092-1, execution available on request in accordance with ANSI, DIN or according to individual needs / клапаны, фланцы сделаны в соответствии со стандартом PN-EN 1092-1, по желанию заказчика возможно исполнение в соответствие со стандартами ANSI, DIN,
- wymagania dot. kurków kulowych wg / requirements for ball valves according to / Требования для шаровых клапанов : **PN-EN 1983**,
- badania armatury wg / pressure tests according to/ Испытания клапанов : **PN-EN 12266-1**,
- klasa szczelności / rate of tightness / Класс герметичности : **A**,
- długość zabudowy wg / body length according to / Строительная длина крана соответствует требованиям : **PN-EN 558**,
- świadectwo odbioru wg / Inspection Certificate according to / Сертификат испытаний согласно требованиям и нормам : **PN-EN 10204**,
- na życzenie klienta deklaracja zgodności wg / Customer on request the declaration of conformity according to / По требованию заказчика предоставляется сертификат соответствия : **PN-ISO 17050-1**.

Certyfikacja
Systemu Zarządzania:



Certyfikacja wyrobów:

